



DRENÁŽNA ŠACHTA DŠ1–DŠ4 REZ A–A M 1: 20

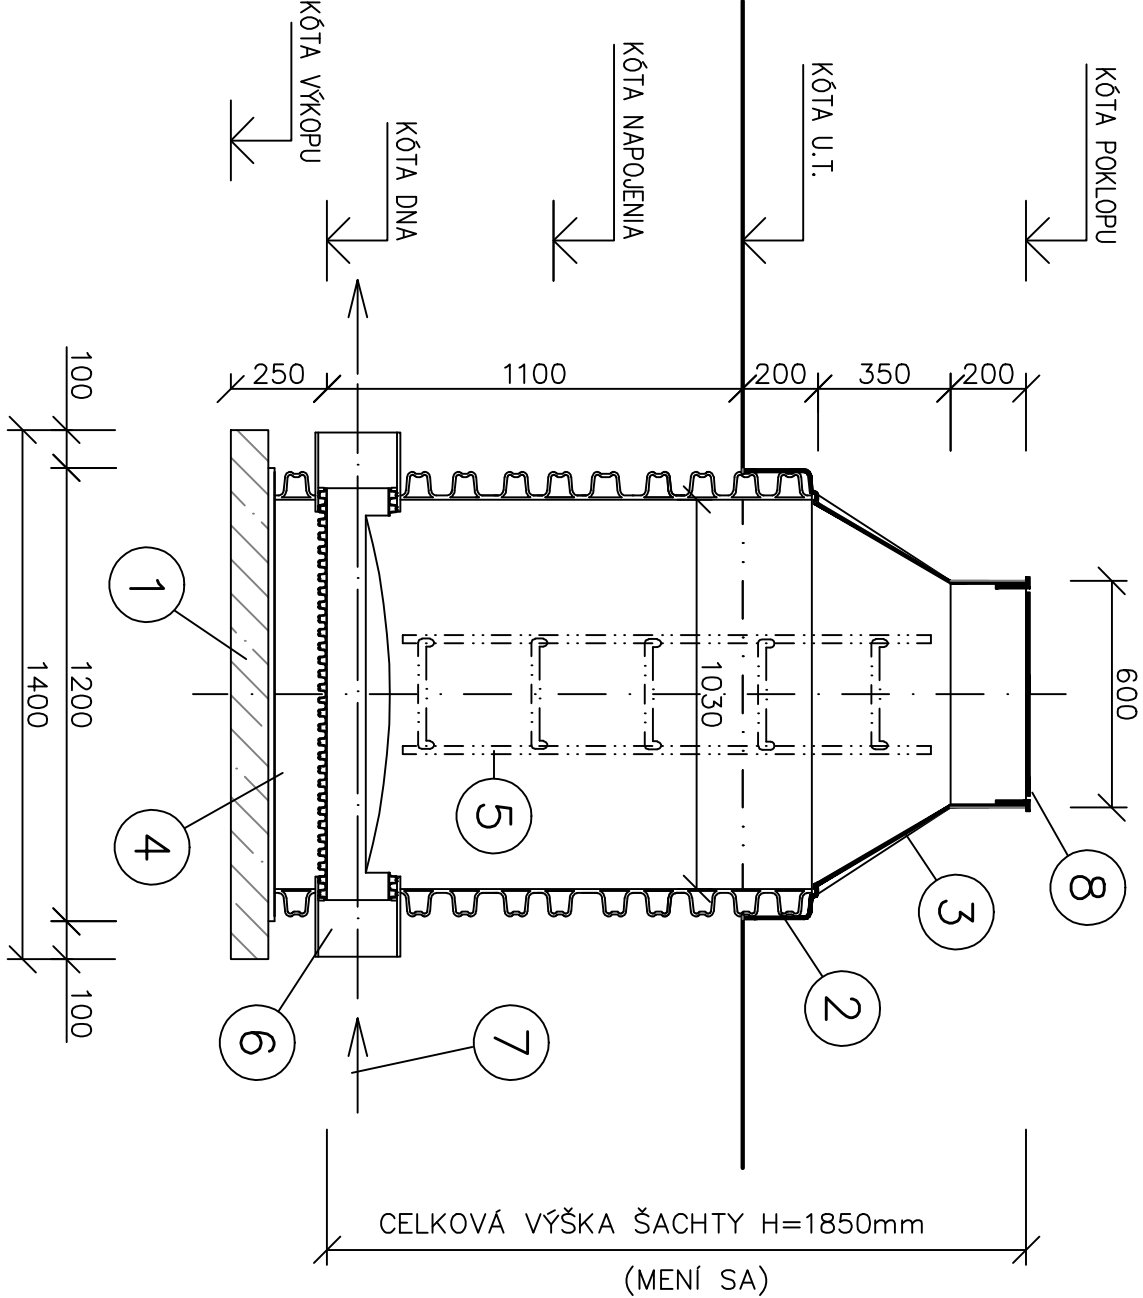

LEGENDA

- 1 PODKLADOVÝ BETÓN C10/12,5 HRÚBKÁ 100mm
- 2 KORPUS PEHD ŠACHTY – TYP SB1200 – RÚRA BOCR POLYCOR DL.1300mm
- 3 KÓNUS PEHD ŠACHTY – TYP 1200/600 – BOCR
- 4 DNO ŠACHTY – TYP SB1200 – BOCR
- 5 VSTUPNÝ PEHD REBRÍK
- 6 PRESUVKA DN200 PRE PRÍTOKOVÉ A ODTOKOVÉ POTRUBIE HDPE 315x28,6mm – SÚČASŤ DODÁVKY ŠACHTY

DRENÁŽNA ŠACHTA DŠ5 REZ A–A M 1: 20

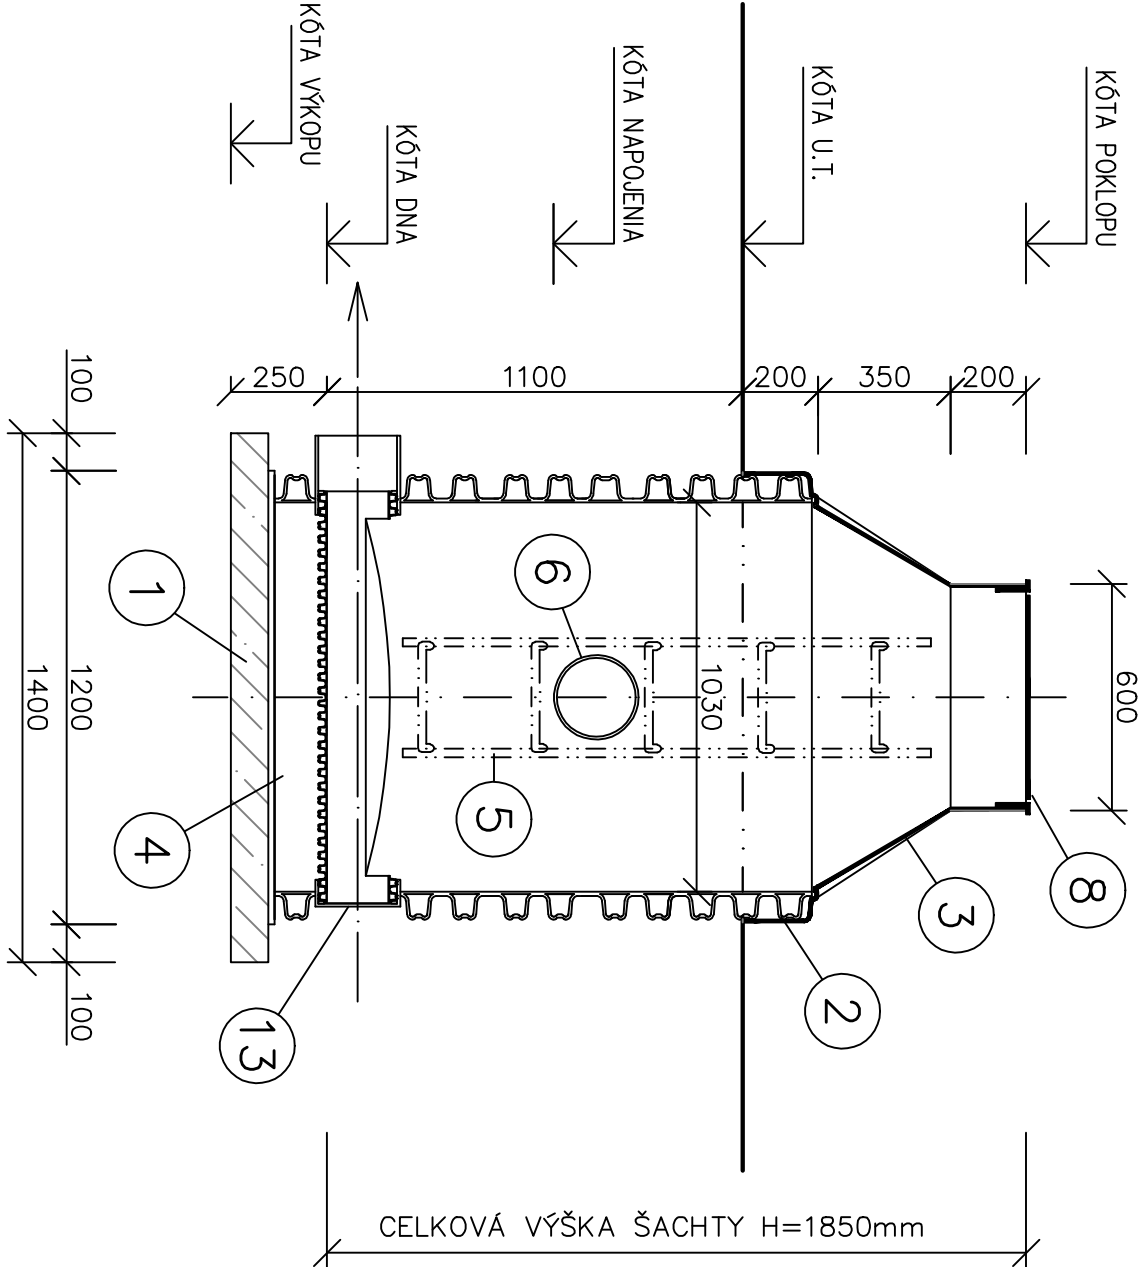


- 7 DRENÁŽNÉ PLNÉ POTRUBIE HDPE 315x28,6mm, NAPUJENÉ NA PRESUVKU DN300
- 8 PLASTOVÝ POKLOP POCHÔDZNY DN600 – TYP PPK 600 02 – BOCR
- 9 LATINOVÝ DOSKOVÝ UZÁVER DN300 S OVLÁDACOU TYČOU A KOLESOM
- 10 LATINOVÁ MONTÁŽNA VLOŽKA DN300 PRÍRUBOVÁ
- 11 HDPE LEMOVÝ NÁKRUŽOK S TOČIVOU PRÍRUBOU
- 12 MEDZIKUS – HDPE RÚRA DN300 (315x28,6mm)
- 13 ZASLEPENIE

TABUĽKA VÝŠKOVÉHO OSADENIA DRENÁŽNÝCH ŠÁCHT

PREMENNÉ KÓTY	DŠ1	DŠ2	DŠ3	DŠ4	DŠ5
KÓTA U.T.	(m n.m.)	293,90	298,03	302,83	303,5
KÓTA U.T.	(m n.m.)	293,90	298,03	302,83	305,00
VÝŠKA ŠACHTY	m	2,71	2,25	4,53	4,65
VÝŠKA ŠACHTY	m	2,71	2,25	4,53	5,55
KÓTA DNA	(m n.m.)	291,94	296,53	299,05	299,60
KÓTA DNA	(m n.m.)	291,94	296,53	299,05	300,20
KÓTA POKLOPU	(m n.m.)	294,65	298,78	303,58	304,25
KÓTA POKLOPU	(m n.m.)	294,65	298,78	303,58	305,75
KÓTA VÝKOPU	(m n.m.)	291,69	296,28	299,10	299,65
KÓTA VÝKOPU	(m n.m.)	291,69	296,28	299,10	299,77

ARMATÚRNE VYBAVENIE DRENÁŽNEJ ŠACHTY M 1:20

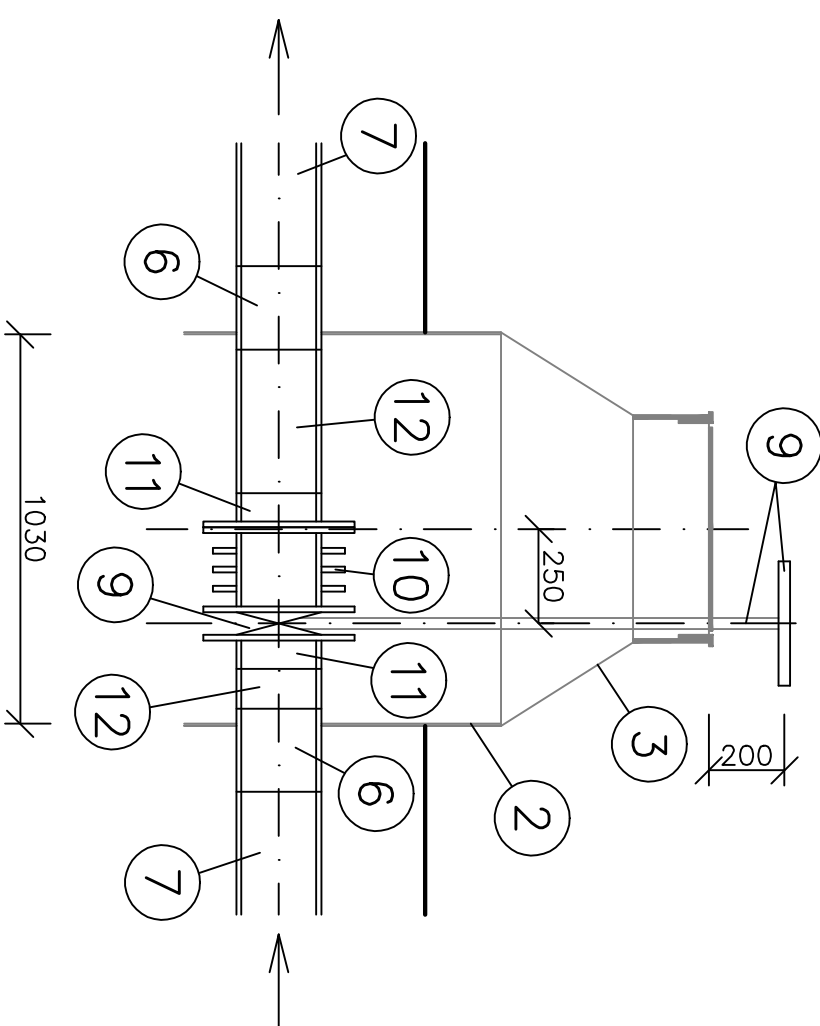

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALŤ PO VYROVNAVANÍ

VYPRACOVAL	ING. HUČÍK	AUTOR PROJEKTU		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ANDRIS	DEPONIA SYSTEM s.r.o.		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. KATREŇČÍK	KOCELOVA 15		
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom	821 08 BRATISLAVA		
FORMÁT		3 A4		
DÁTUM		03.2009		
STUPEŇ		DSP		
Č. ZÁKAZ.		–		
ARCH. Č.		07–DSP–2009		
PRILOHA : SO–03 DRENÁŽNÝ SYSTÉM		MIERKA		
OBJEKTY NA DRENÁŽI		1: 20		
OBJEKTY NA DRENÁŽI		E.3.4		